

福建福海创石油化工有限公司
二级注水—一级排水换热器（J2-E-401A/B/C）

管束采购技术要求

一、厂商资质：

- 1、应具备有效的 D 级及以上《中华人民共和国特种设备设计许可证》（压力容器）和 D 级及以上《中华人民共和国特种设备制造许可证》（压力容器）。
- 2、参选单位必须有近五年大型石油化工行业同类型生产装置相近工况条件的 5 套以上 BJS 型或 BES 型换热器制造业绩，证明材料包括合同复印件、签字版技术协议、电话等。

二、报名要求：

- 4、参选单位与我司合作项目不存在技术或者商务纠纷，供给我司产品无质量问题。
- 5、交货期：≤80 天（扣除春节假期）（邮件通知中标日算起）。

1、参选单位应清楚了解本案减压分馏装置 BES 型换热器管束需要的相应设

序号	号	规格型号	主要技术参数要求
----	---	------	----------

陈

沿各分称位

号

的产品证明。

3.2 技术要求

3.2.1 管子按 GB/T 151 标准进行制作、检验和验收。换热管应符合 GB 9004.1

中冷挂 京领鞋座簪两求 棉毡管下台近挂挂

3.2 性能保证

质量保证期为交货 18 个月或者运行 12 个月，以先到为准。

陳

四、技术资料交付

技术资料交付清单

序号	名称	数量	提交日期
1	厂家资质及相关业绩	2C+1E	报名时
2	主要零部件和标准件材质证明	2C+1E	发货时
3	合格证	2C+1E	发货时
4	检测报告	2C+1E	发货时
5	送货单	2C+1E	发货时
6	制造监检报告	2C+1E	发货时

注：C—纸质资料，E—pdf 版资料。

五、交货期

交货期：≤80 天（扣除春节假期）（邮件通知中标日算起）；









六、运输包装、运输及验收

5.1 包装外部的标记应包括的内容有，产品名称、型号，数量，识别标志，出厂日期，制造厂名称，重量。

5.2 包装由乙方负责，并负责运送到甲方指定现场。在运输过程中乙方应提供足够的保护措施以防止运输过程中的造成的设备机械损伤。

乙方应在设备出厂前，甲方对设备的重量、规格、数量等进行初步验收，验收合格后方可出厂。乙方应在设备出厂前，甲方对设备的重量、规格、数量等进行初步验收，验收合格后方可出厂。乙方应在设备出厂前，甲方对设备的重量、规格、数量等进行初步验收，验收合格后方可出厂。

陈

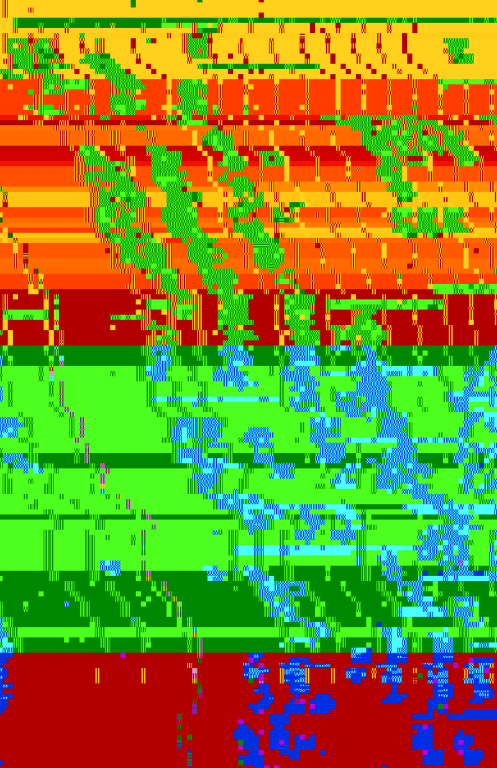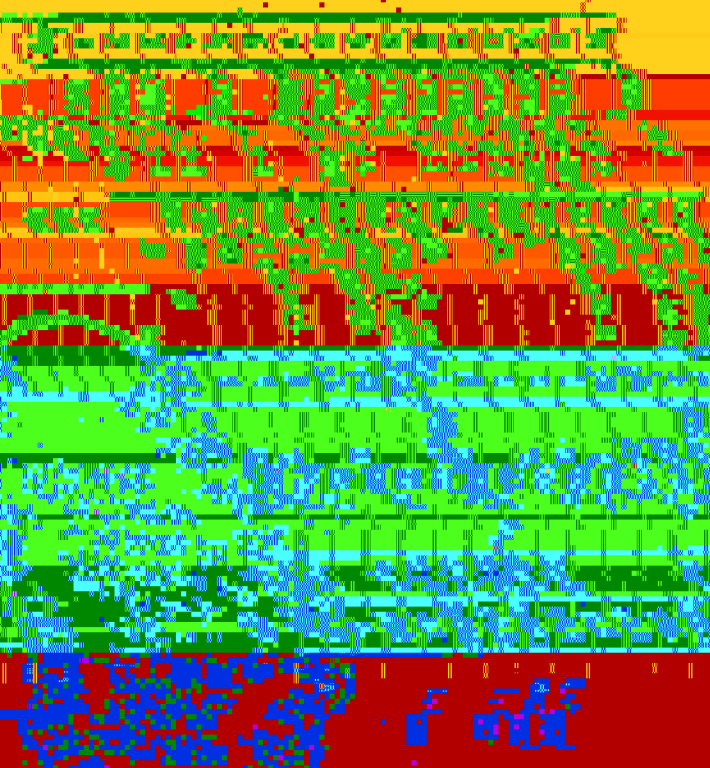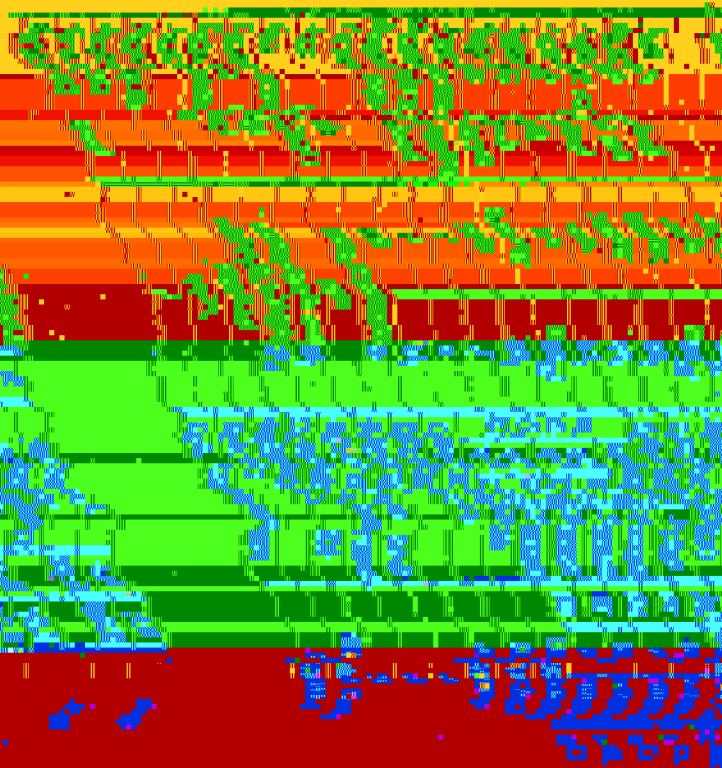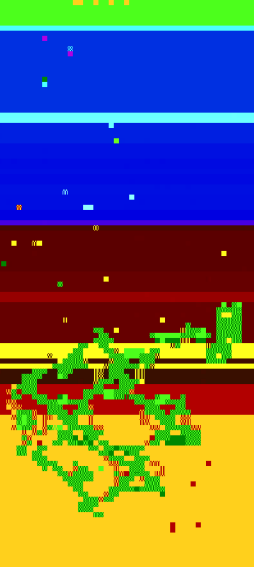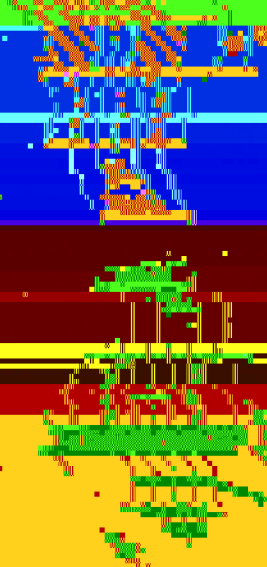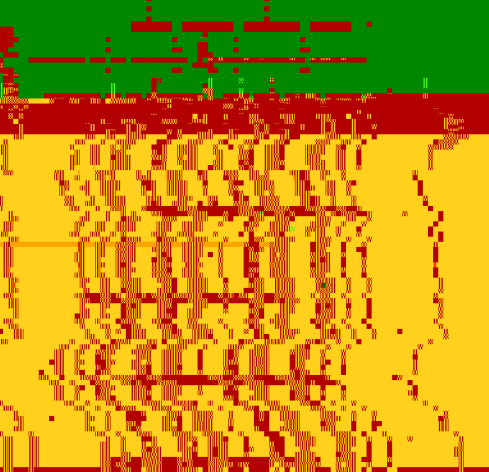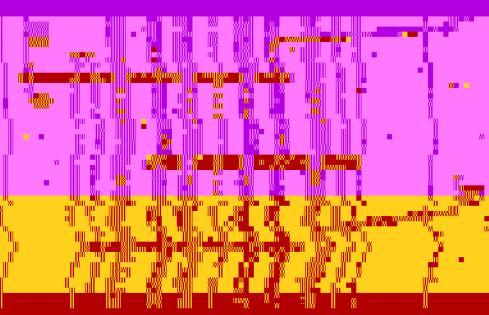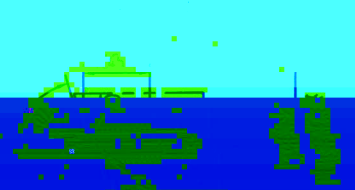

Architectural drawing of a building facade, showing a central arched entrance and side windows. The drawing is a perspective view from the front.